

Atelier 2 : Tulles et Interfaces

Europharmat 2010

Toulouse



Nomenclature 2010

Pansements Interfaces

- Définition / propriétés
  - **Adhérence faible**, **persistante** tout au long de l'utilisation au contact direct de la plaie (absence de migration de la substance imprégnée ou enduite), visant à **limiter les traumatismes et les douleurs** induits par le retrait des pansements.
- La prise en charge (remboursement LPPR) :
  - les peaux fragiles (notamment EB congénitale) ;
  - les plaies aiguës en phase d'épidermisation lors d'un traitement séquentiel
  - les plaies chroniques en phase de bourgeonnement lors d'un traitement séquentiel
  - les plaies chroniques en phase d'épidermisation lors d'un traitement séquentiel.



Pansements Interfaces

Nomenclature 2010

Au titre 1er, chapitre 3, section 1, sous section 1, paragraphe 8

- Pansements interface
  - Mepitel
    - ASR IV
    - Date de fin de prise en charge : 1er sept 2015
  - Urgotul
    - ASR V
    - Date de fin de prise en charge : 1er sept 2015
  - Urgotul Duo et Urgotul Trio
    - Date de fin de prise en charge : 31 mars 2011
- Pansements interfaces à base de CMC
  - Altreet : Date de fin de prise en charge : 31 décembre 2012
  - Physiotulle : Date de fin de prise en charge : 31 décembre 2012
  - Hydrotul : Date de fin de prise en charge : 31 décembre 2012
- Pansements interfaces siliconés
    - Date de fin de prise en charge : 31 décembre 2012



Nomenclature 2010

Tulles

- Au titre 1er, chapitre 3, section 1, sous section 1, paragraphe 9
- Pansements vaselinés
- Définition / propriétés
- La prise en charge (remboursement LPPR) :
  - Phase de bourgeonnement



Rappel

Statut de **médicament**

- Bétadine tulle 10%
  - Compresse de gaze hydrophile
  - Polyvidione iodée
  - Non remboursé
- ➔Arrêt de commercialisation en 2006
  - Antibiotulle® (néomycine – polymyxine B)
  - Corticotulle®



Prix de remboursement

- Cout moyen
- Interfaces : 0.025 à 0.028 /cm²
- Tulles : 0.012 à 0.015/cm²



Caractéristiques générales

- Interfaces
  - **Mailles Fines**
  - Adhérence < Tulles*
  - Conformable
  - Découpable
  - Peut rester en place jusqu'à 7 jours
  - Si CMC : absorption des exsudats

- Tulles
  - 1er pansements « modernes »
  - **Mailles larges**
    - Risque d'arrachage des bourgeons charnus avec hémorragies lors des changements de pansement et douleur
  - Souple / Conformable
  - Découpable
  - Adhérence > interfaces*
  - Renouvellement tous les 1 à 2 jours*

** D. Couillet, S. Meaume. Plaies et cicatrisations : 231-238*



Exemples d'indications

- Plaies aiguës (phase d'épidermisation)
  - Brûlures
  - Sites donneurs de greffe
  - Greffes
  - Dermabrasions
- Plaies chroniques (phase de bourgeonnement et d'épidermisation)
  - Escarres
  - Ulcères
  - EB



Mode D'emploi

- Découpez la surface nécessaire
  - Avant d'enlever les feuillets protecteurs !
- Appliquer sur la lésion
- Recouvrir d'un pansement secondaire
- Si besoin, humidifier avec du sérum physiologique avant d'enlever le pansement



Tulles / Interfaces

- Tulles / pansements imprégnés
  - Gaze hydrophile de coton ou de viscose **à mailles larges**
  - Imprégnée d'un corps gras : vaseline ou paraffine
- Les différents Tulles
  - Grassolind Neutral® (Hartmann)
  - Jelonet® (Smith et Nephew)
  - Lomatuell®H (Lohman Rauscher)
  - Tulle gras®, Vaselitulle®

- Interface
  - Trame de polyester, polyamide, viscose **à mailles fines**
  - Soit Imprégnée d'un corps gras (vaseline ou paraffine) ou de particules d'hydrocolloïdes
  - Soit avec enduction de silicone
- Les différentes interfaces
  - Adpatic® (Sytagenix)
  - Cuticerin®/Jelonet®Plus (Smith & Nephew)
  - Hydrotul® (Hartmann)
  - Mepitel® (Mölnlycke)
  - Physiotulle® (Coloplast)
  - Urgotul® (Urgo)



Tulles / Démo

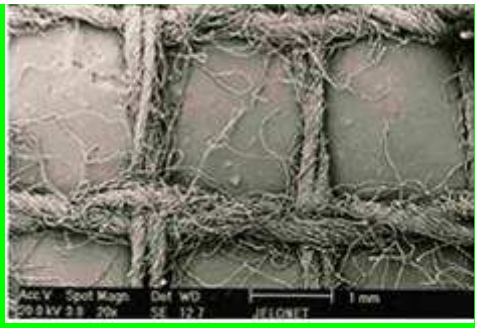

Jelonet ® **Smith & Nephew**

Gaze de coton à larges mailles imprégnées de vaseline (1.75 g/dm²)

➔**Classe II a**

➔**Remboursé « pansement vaseliné »**



Tulles / Démo

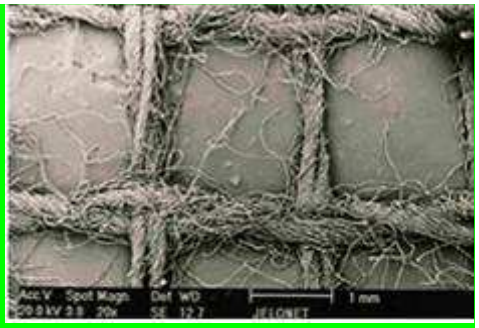

Tulle gras Solvay® / Vaselitulle® Abott (Solvay)
Tissu de viscose, imprégné de vaseline minérale d'origine naturelle (1,8 g/dm²).

➔**Classe I**
➔**Remboursé « pansements vaselinés »**



Tulles / Démo

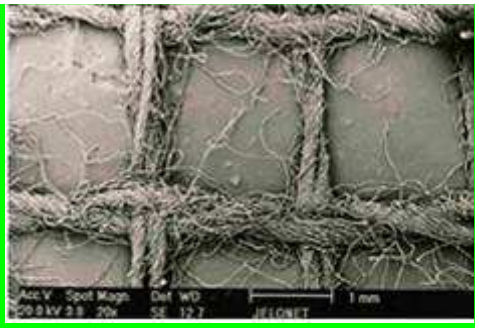

Grassolind Neutral ® **Hartmann**

Tulle 100 % coton, à larges mailles imprégnées d'un excipient neutre. Vaseline, Softisan® 649 (esters glycéroliques des mono et diglycérides d'acides gras).

➔Classe IIb

➔Remboursé « pansements vaselinés »



Tulles / Démo

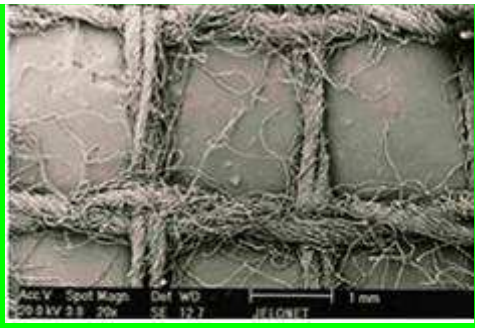

Lomatuell ®H **Lohmann Rauscher**

100% coton, imprégnée d'une base d'onguent imperméable (vaseline selon DAB)

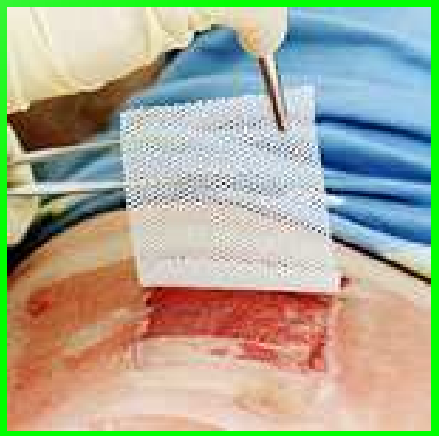

➔Classe I

➔Remboursé « pansements vaselinés »



Interfaces / Démo

Adaptic® **Systagenix**

Tricot de viscose imprégné d'une émulsion d'huile de vaseline dans l'eau.

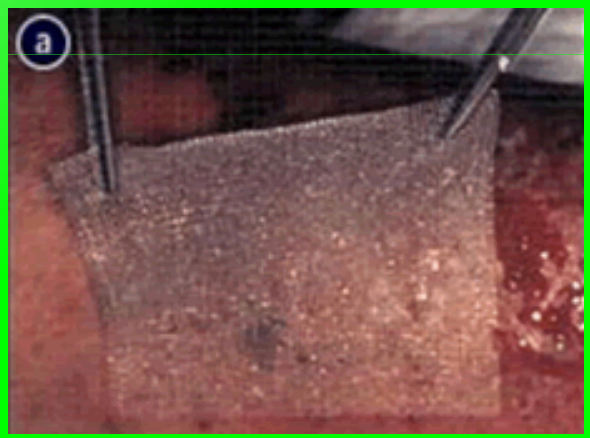

➔Classe IIb

➔ASR V

➔Remboursé « pansements vaselinés »



Interfaces / Démo

Hydrotul ® **Hartmann**

Tulle en polyamide à mailles fines imprégné d'un excipient hydroactif à base de vaseline, de triglycérides et de carboxyméthylcellulose sodique.

➔Classe IIb

➔Remboursé « Interfaces »



Interfaces / Démo

Jelonet ®Plus (Cuticerin®) **Smith & Nephew**

Compresse d'acétate à mailles régulières imprégnée d'un corps gras hydrophobe

➔Classe

➔Remboursé « pansements vaselinés »



Interfaces / Démo

Urgotul ® **Urgo**

Association d'un tulle vaseliné et de particules d'hydrocolloïde.
Technologie Lipido Colloïde

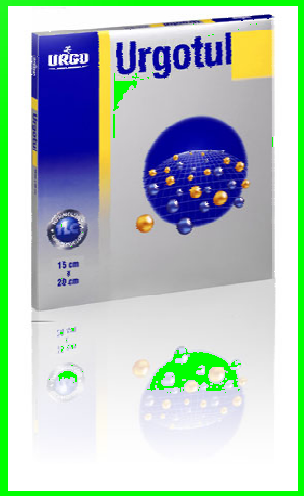

➔ **Classe IIb**
➔ **Remboursé « interfaces »**



Interfaces / Démo

Physiotulle ® **Coloplast**

Trame de polyester à mailles fine imprégnée de particules d'hydrocolloïde en suspension dans la vaseline .

- **Classe IIb**
- **Remboursé « interfaces »**



Interfaces / Démo

Askina Silnet ® **B Braun**

Trame en non tissé recouverte d'une couche de silicone sur les 2 faces.

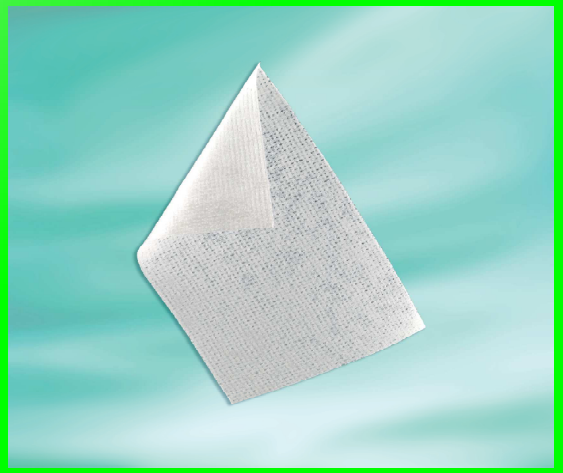

➔ **Classe ?**

➔ **Remboursé « pansements siliconés»**



Interfaces / Démo

Trame de polyamide à mailles fines avec enduction de silicone de Technologie Safetac®

Mepitel ®

Molnlycke

➔ **Classe IIb**
➔ **Remboursé « Interfaces »**



Références

- Journal officiel
- Vidal
- Sites internet des laboratoires